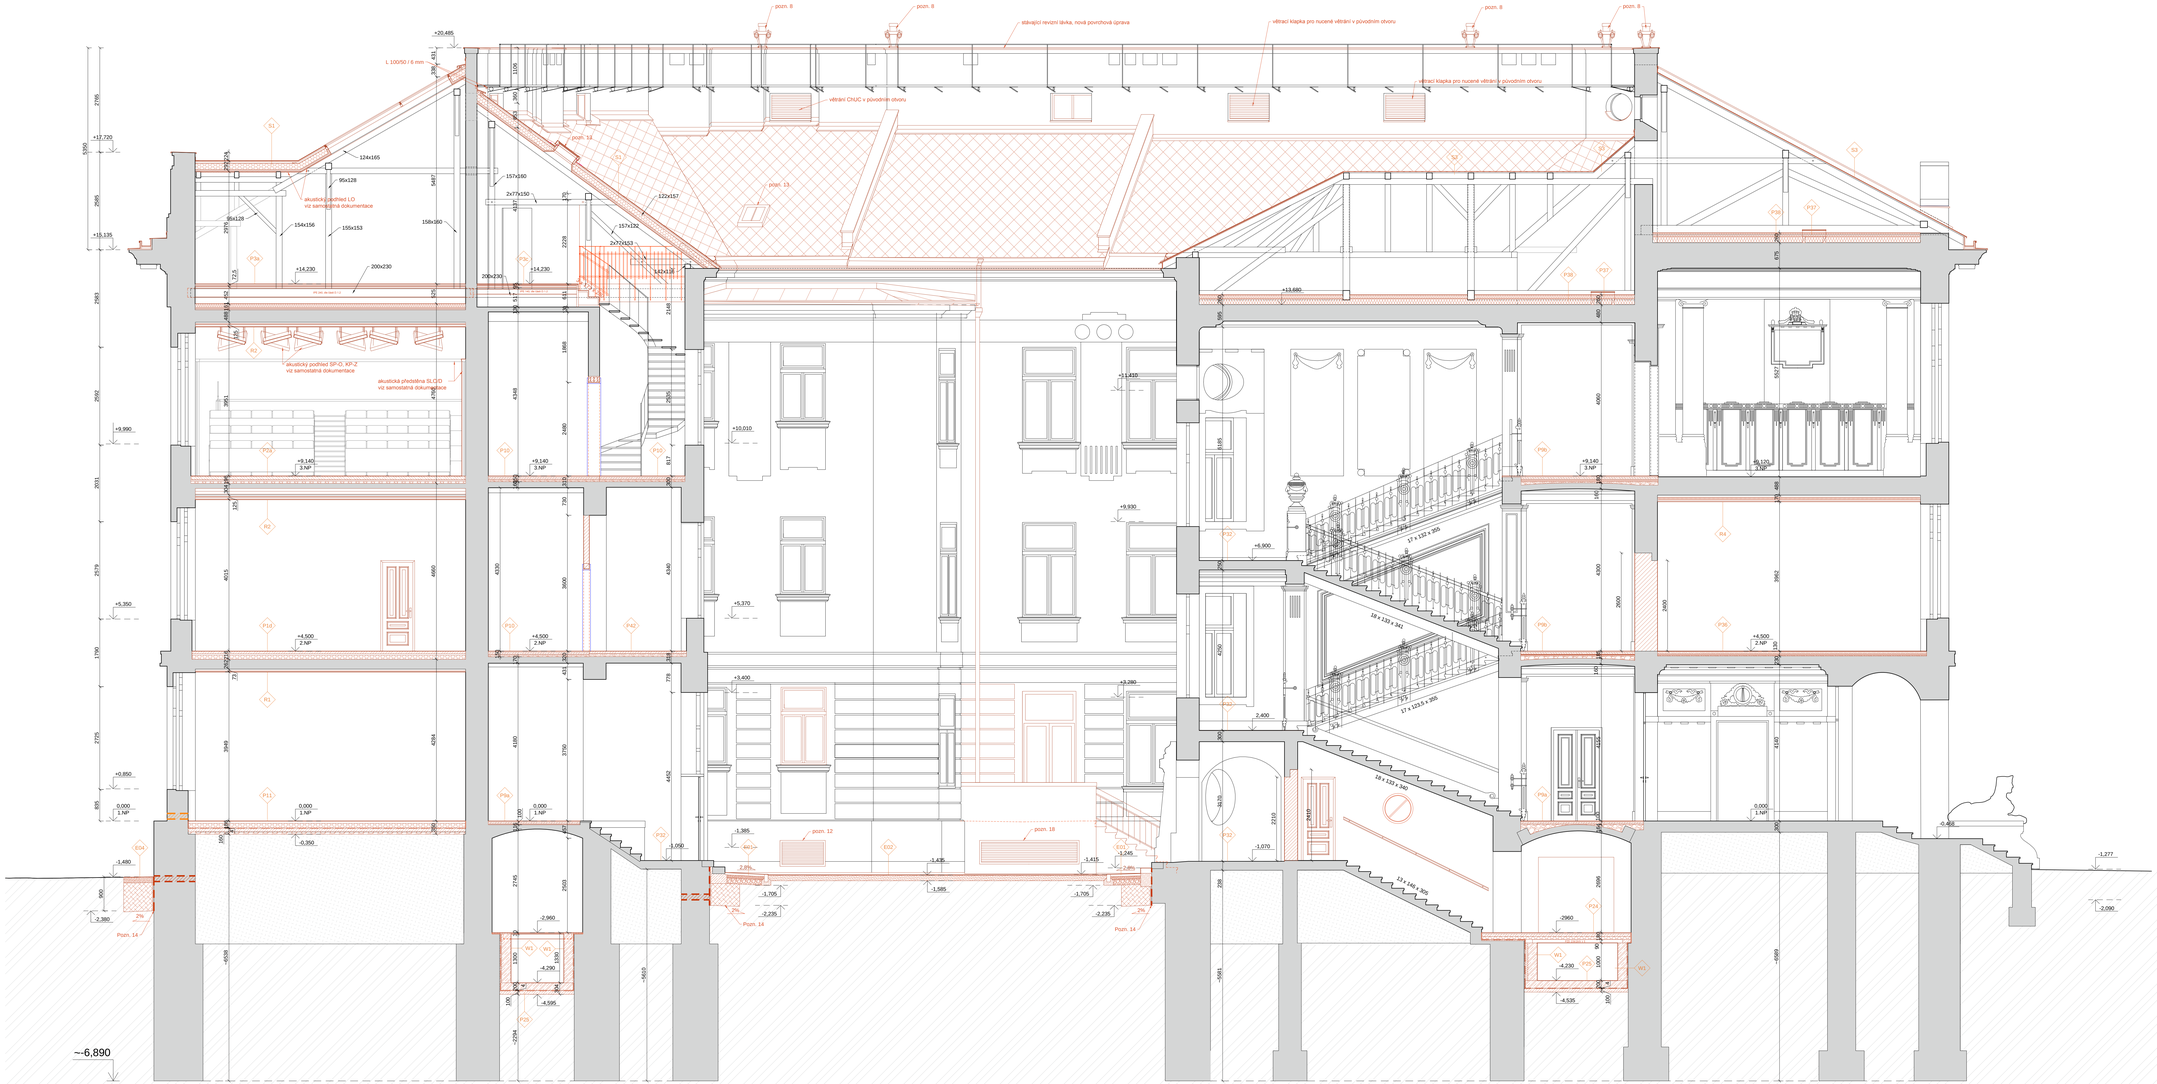

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NEROZLIŠENÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH - CPP P10 MVC M5
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TVÁRNIC TL. 200, 300 mm
- BETON PROSTÝ
- ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ (TŘÍDA BETONU A ZPUSOB VYZTUŽENÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ)
- PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ TVAROVKY, tl. 100, 150, 200, 300 mm, VYZTUŽ A TŘ. BETONU DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- IZOLACE TEPELNÁ (PIR, XPS, MINERÁLNÍ VLNA) - DLE SKLADEB
- IZOLACE AKUSTICKÁ / KROČEJOVÁ
- ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP
- ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH CCA PO 300 mm
- SANACE - DVOUŘADÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ
- ZEMINA ROSTLÁ / STÁVAJÍCÍ NÁSYP
- SANAČNÍ OPATŘENÍ - DODATEČNÉ HORIZONTÁLNÍ HI JEDNOŘADOU / DVOUŘADOU TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽÍ AKRYÁTOVÝMI GELY; DODATEČNÁ RUBOVÁ IZOLACE BITUMENOVOU STĚRKOU / ASF. PÁSEM
- HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS (SBS, MODIFIKOVANÝ, NOSNÝ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY, 4,5 KG/M2)

POZNÁMKY:

Pozn. 1 - stěna W1 - jako příčka/ka v místě rozšíření budou použity betonové prolévané tvárnice tl. 200 mm
Pozn. 2 - požární dělicí stěna - tvárnice ztraceného bednění tl. 200 mm, beton tř. C16/20, vkládaná konstrukční výztuž
Pozn. 3 - prostup konstrukcí větrání CHJC, protideštivá žaluzie se sítí proti hmyzu, 1200 x 690 mm
Pozn. 4 - stávající základ odbělin, následně vyrovnáno zdělávacím cementovou maltou a opatřeno hydroizolací
Pozn. 5 - samonosný SDK strop nad CHJC, viz výpis skladeb
Pozn. 6 - zbušení krovu - přidané dřevěné prvky - vaznice
Pozn. 7 - odbourání o cca 70 mm parapetu, osazení teracového výrobku parapetu na vyrovnaný podklad
Pozn. 8 - dekorativní kominová hlava
Pozn. 9 - lokální snížení podlahové konstrukce vč. podkladních vrstev, za účelem vedení VZT rozvod, VZT potrubí bude položeno na EPS tl. 10 mm
Pozn. 10 - stávající dřevěné okno, viz Výpis oken
Pozn.11 - stávající dřevo na ploš - dělný a postavia shozu vybouraný následně zasypáno, zpevněná plocha doplněna dle okolní - betonový okapový chodník, humérný štěrk - odstavná plocha
Pozn. 12 - stávající nýtovaný a nový ocelový průřak - omítnuto MVC o min. tl. 25 mm s použitím pletiva - např. rabicového (možné použít pouze kovové), min. požární odolnost R45 DP1
Pozn. 13 - historizující střešní okno, viz Výpis oken
Pozn. 14 - Sanace - dodatečná rubová izolace zdiva, více viz část Sanace
Pozn. 15 - Sanace - dodatečná rubová izolace zdiva v kombinaci s nadzemními nerezovými deskami, více viz část Sanace
Pozn. 16 - stávající kamenný stupeň bude odstraněn, deponovaním na určené místo, kamenné ostění bude doplněno,viz Výpis kamenických výrobku; ostění fasády bude částečnou a zachováno (omítkové soumrství viz Technická zpráva), vstup do objektu bude doplněn o kamennou dlažbu součástí snížení vstupu bude úprava dveřního křídla stávajících dveří, viz Výpis okenných otvorů
Pozn. 17 - stávající dřevěné okno, viz Výpis oken, stávající výplň výplň viny tl. 150 mm
Pozn. 18 - protideštivá žaluzie se sítí proti hmyzu, 2040 x 630 mm
Pozn. 19 - vyboraní ke výstavové šachty - předpokládaná kce z keramických bloku tl. 240 mm a 140 mm
Pozn. 20 - opláštění ostění a nadpraží vstupu do výtahu, součástí dodávky výtahu a výtahové kabiny
Pozn. 21 - ocelový tm 4x Ø12 mm, dodatečně vlepeno chemickým tmelem do podkladního betonu
Pozn. 22 - zastropení anglického dvorku ve dvorní části pozvrovním, viz Výpis zámečnických výrobků
Pozn. 23 - požární obklad překladu - obložení sádrovláknitou deskou tl. 25 mm, dále opatřen omítkovým souvrstvím, minimální. požární odolnost R 120 DP1
Pozn. 24 - obklad klenby - Zakrytí vrchu obloučku nýty SDK deskou tl. 15 mm. určenou do vlhka vč. ocelového rožtu. Omítáno - propojeno s okolní omítkou. Obloučk d. 2,8 m, v. 0,26 m - plocha 0,5 m2. Výška paty obloučku 1,98 m.

OBECNĚ:
VEŠKERÉ ZACHOVÁVANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, DO KTERÝCH NEBUDE ZASAHOVÁNO NEBO KTERÉ BUDOU OPRAVOVÁNY ČI REPASOVÁNY (ZEJMÉNA DEKORATIVNÍ PRVKY) BUDOU PO DOBU REALIZACE STAVBY NÁLEŽITĚ ZAJIŠTĚNY A OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM NEBO DEGRADACÍ V DŮSLEDKU VLIVU STAVBY.

V PŘÍPADĚ ROZPORU V DIMENZI ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝKRESE A VE SKUTEČNÉM STAVU BUDE RESPEKOVÁN SKUTEČNÝ STAV, PŘÍPADNÉ BUDE OVĚŘENO V RÁMCI AD

V PRŮBĚHU STAVBY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ DODATEČNÝCH VZORKŮ POVODNÍCH BAREVNOSTÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV. NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ VZORKŮ BUDE V RÁMCI AD URČENA VÝSLEDNÁ POVRCHOVÁ ÚRAVA A ZEJMÉNA BAREVNOST. O FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ, PŘÍPADNĚ ÚPRAVĚ BAREVNOSTI BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY NA ZÁKLADĚ DODATEČNÝCH VZORKŮ ZAJIŠTĚNÝCH DODAVATELEM STAVBY

VEŠKERÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A MATERIÁLY (ZEJMÉNA KOVOVÉ PRVKY) BUDOU VYZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY KE KONEČNÉMU ODSOUHLASENÍ AUTORSKÉMU DOZORU A ORGÁNU PAMÁTKOVÉ PÉČE.
PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ BUDOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ FINÁLNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a bez jeho souhlasu nesmí být použit ani šířen.
Tento výkres nesmí být - kromě případu jiného písemného souhlasu autora -
a žádným způsobem nenapodobován ustanovení Autorského zákona nebo
jiných kterým je kterému architekta zaručeno postavení třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :	prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	FIRMA
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP) :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL :	Architekti Hrůša & Hůrka
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. PETR LEVÝ	Ing. arch. Kateřina Hůrková / Ing. arch. Lucie Jindřišová / Bc. Lukáš Hodek	Poříčí 6, 603 00 Brno tel.: +420 549 256, 724 043 243 00 Praha 1 tel.: +420 ...
KONEČNÝ ZHOTOVITEL :	INVESTOR ZAKÁZKY :	http://www.hrusa-atelier.cz
	Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	IČO 280 170 62, DIČ CZ 280 170 62 (licenční, tuzemi sazl. 11, sekce 2004)
FÁZE / STUPEŇ DOKUMENTACE :		KONTROLA : Ing. arch. JIŘÍ ZEMAN
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM : 02/2019
NÁZEV ZAKÁZKY / OBJEKTU :		ZAKÁZKA ČÍSLO : 18056
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody		OBJEKT : BUDOVA "C"
ČÁST DOKUMENTACE :		MĚŘÍTKO : 1/50
D DOKUMENTACE STAVBY		
DOKUMENT / VÝKRES :	BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759	Č. VÝKRESU / REVIZE : PARE
	ŘEZ A-A'	D.1.1.b.201