


ROZVADĚČE RMS120,130 až 420,430

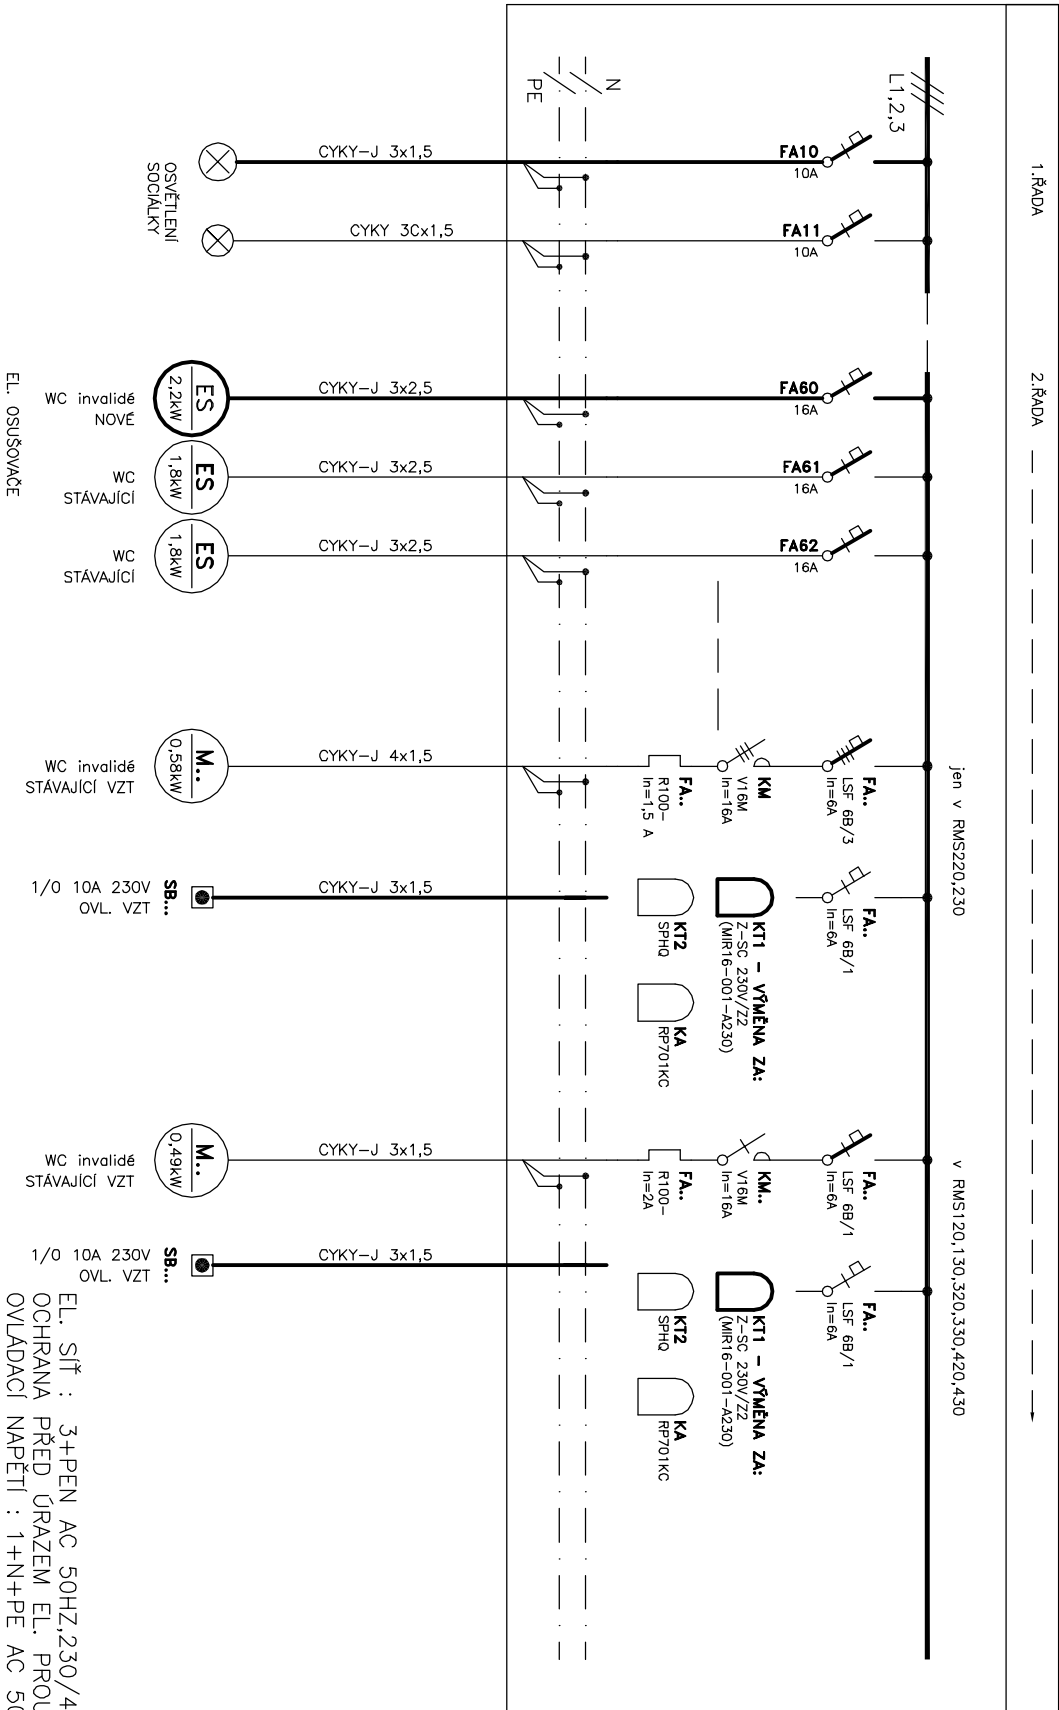

POZNÁMKA:

VADNÉ PŘÍSTROJE A POŠKOZENÉ KABELY V DOTČENÝCH OBVODECH VMĚNIT (OZNAČENO SILNĚ).
OSTATNÍ EL. ZÁŘÍZENÍ BUDE UPRAVĚNO V RÁMCI SAMOSTATNÉ AKCE CELKOVÉ REKONSTRUKCE SOCIÁLEK.
ČÍSLOVÁNÍ VÝVODŮ ZACHOVAT DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z 06/1996 NEBO STÁVAJÍCÍHO STAVU.

EL. SIŤ : 3+PEN AC 50HZ,230/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OVLADACÍ NAPĚTÍ : 1+N+PE AC 50HZ,230V

Tento výkres je duševním majetkem
firmy Ing.Svatošová-DA&P a může být
použit jen se souhlasem této firmy.
Zneužití bude stíháno soudně.

NÁVRH	ZODPOV.PROJEKTANT	KRAJ	KRÁLOVÉHRADECKÝ
ING. SVATOŠ	ING. SVATOŠ	MO	HRADEC KRÁLOVÉ
	<i>Ing. Svatoš</i>	KATASTR	HRADEC KRÁLOVÉ
INVESTOR	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, ROZKLADEK 62, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ		
STAVBA	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ – BUDOVA A		
	STAVEBNÍ ÚPRAVY – IMOBILNÍ WC		
OBJEKT	ELEKTROINSTALACE		
OSAH	SCHEMA NÁPAJENÍ 1.NP až 4.NP – ROZVADĚČE RMS120,130 až 420,430		
		OBJEDNATEL	ARCH.Č. 1603-07-EL