

KANALIZACJE

Legenda POŽÁRNÍCH prostupů:

PROSTUPY POTRUBÍ PŘES JEDNOTLIVÁ POUŽÍVÁNÍ BUDOU OPATŘENY
TYPYVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ MAŽETIEMI např. "PROMASTOP", HI-SKEM,
eventuelně ošetřeny PROTIPOŽÁRNÍM TMELIEM.

- Ppm** PROSTUP POŽÁRNIMI ÚSEKY OŠIŘEN SYSTÉMOVÝMI MANŽETAMI
"Unicollar" (PROMASTOP), INTUMEX RS 10-110-30 nebo HT-SKBM.

ACIDIC

Legenda/poznámky:

PROVEDENÍ – POKLÁDKA, MONTÁŽ A ULOŽENÍ PLAST. POTRUBÍ
PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY NA DAVÝ TYP MATERIÁLU
DLE MONTAŽNÍ SMĚRNIC VÝROBCE POTRUBÍ.

DIMENZOVANÉ NA POLYPROPYLEN, POTR. 4. generace – typ: "FIBER Basalt PLUS"

TEPELNÁ IZOLACE PĚNÝMI NÁLEKY
(nutno dodat žeh. MPO č. 193/2007 Sb.)



PROSTUPY POTRUBÍ PŘES ODDĚLENÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENY
TYPYMA PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM "PROMASEAL Mastic"

Legenda POŽARNICH prostupia:

●(PP) PROSTUP POŽÁRNÍMI ÚSEKY OŠŤREN SYSTÉMOVÝM TMELEM "PROMASEAL Mastic" (PROMASTOP)

ZPRACOVATEL: PD.	
Jiří ŠINDELÁŘ Nerudova 887/2a, H. Králové 2 IC: 129 77 061, CČAÚK 0001781	
PROJEKT:	Budova "A" Rekonstrukce WC pro imobilní osoby
INVESTICE:	Datum: 01/2024 Popis:
MÍSTO STAVBY:	Univerzita Hradec Králové Roklanského 62, 500 03 Hradec Králové 3
VÝKRES:	K. ú. H. Králové, Hradecká 1227/4 (št.č. 1854) ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A VODOVODU C. výkres: ZTI - 9 Měřítko: 1 : 50

D.1.4-ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

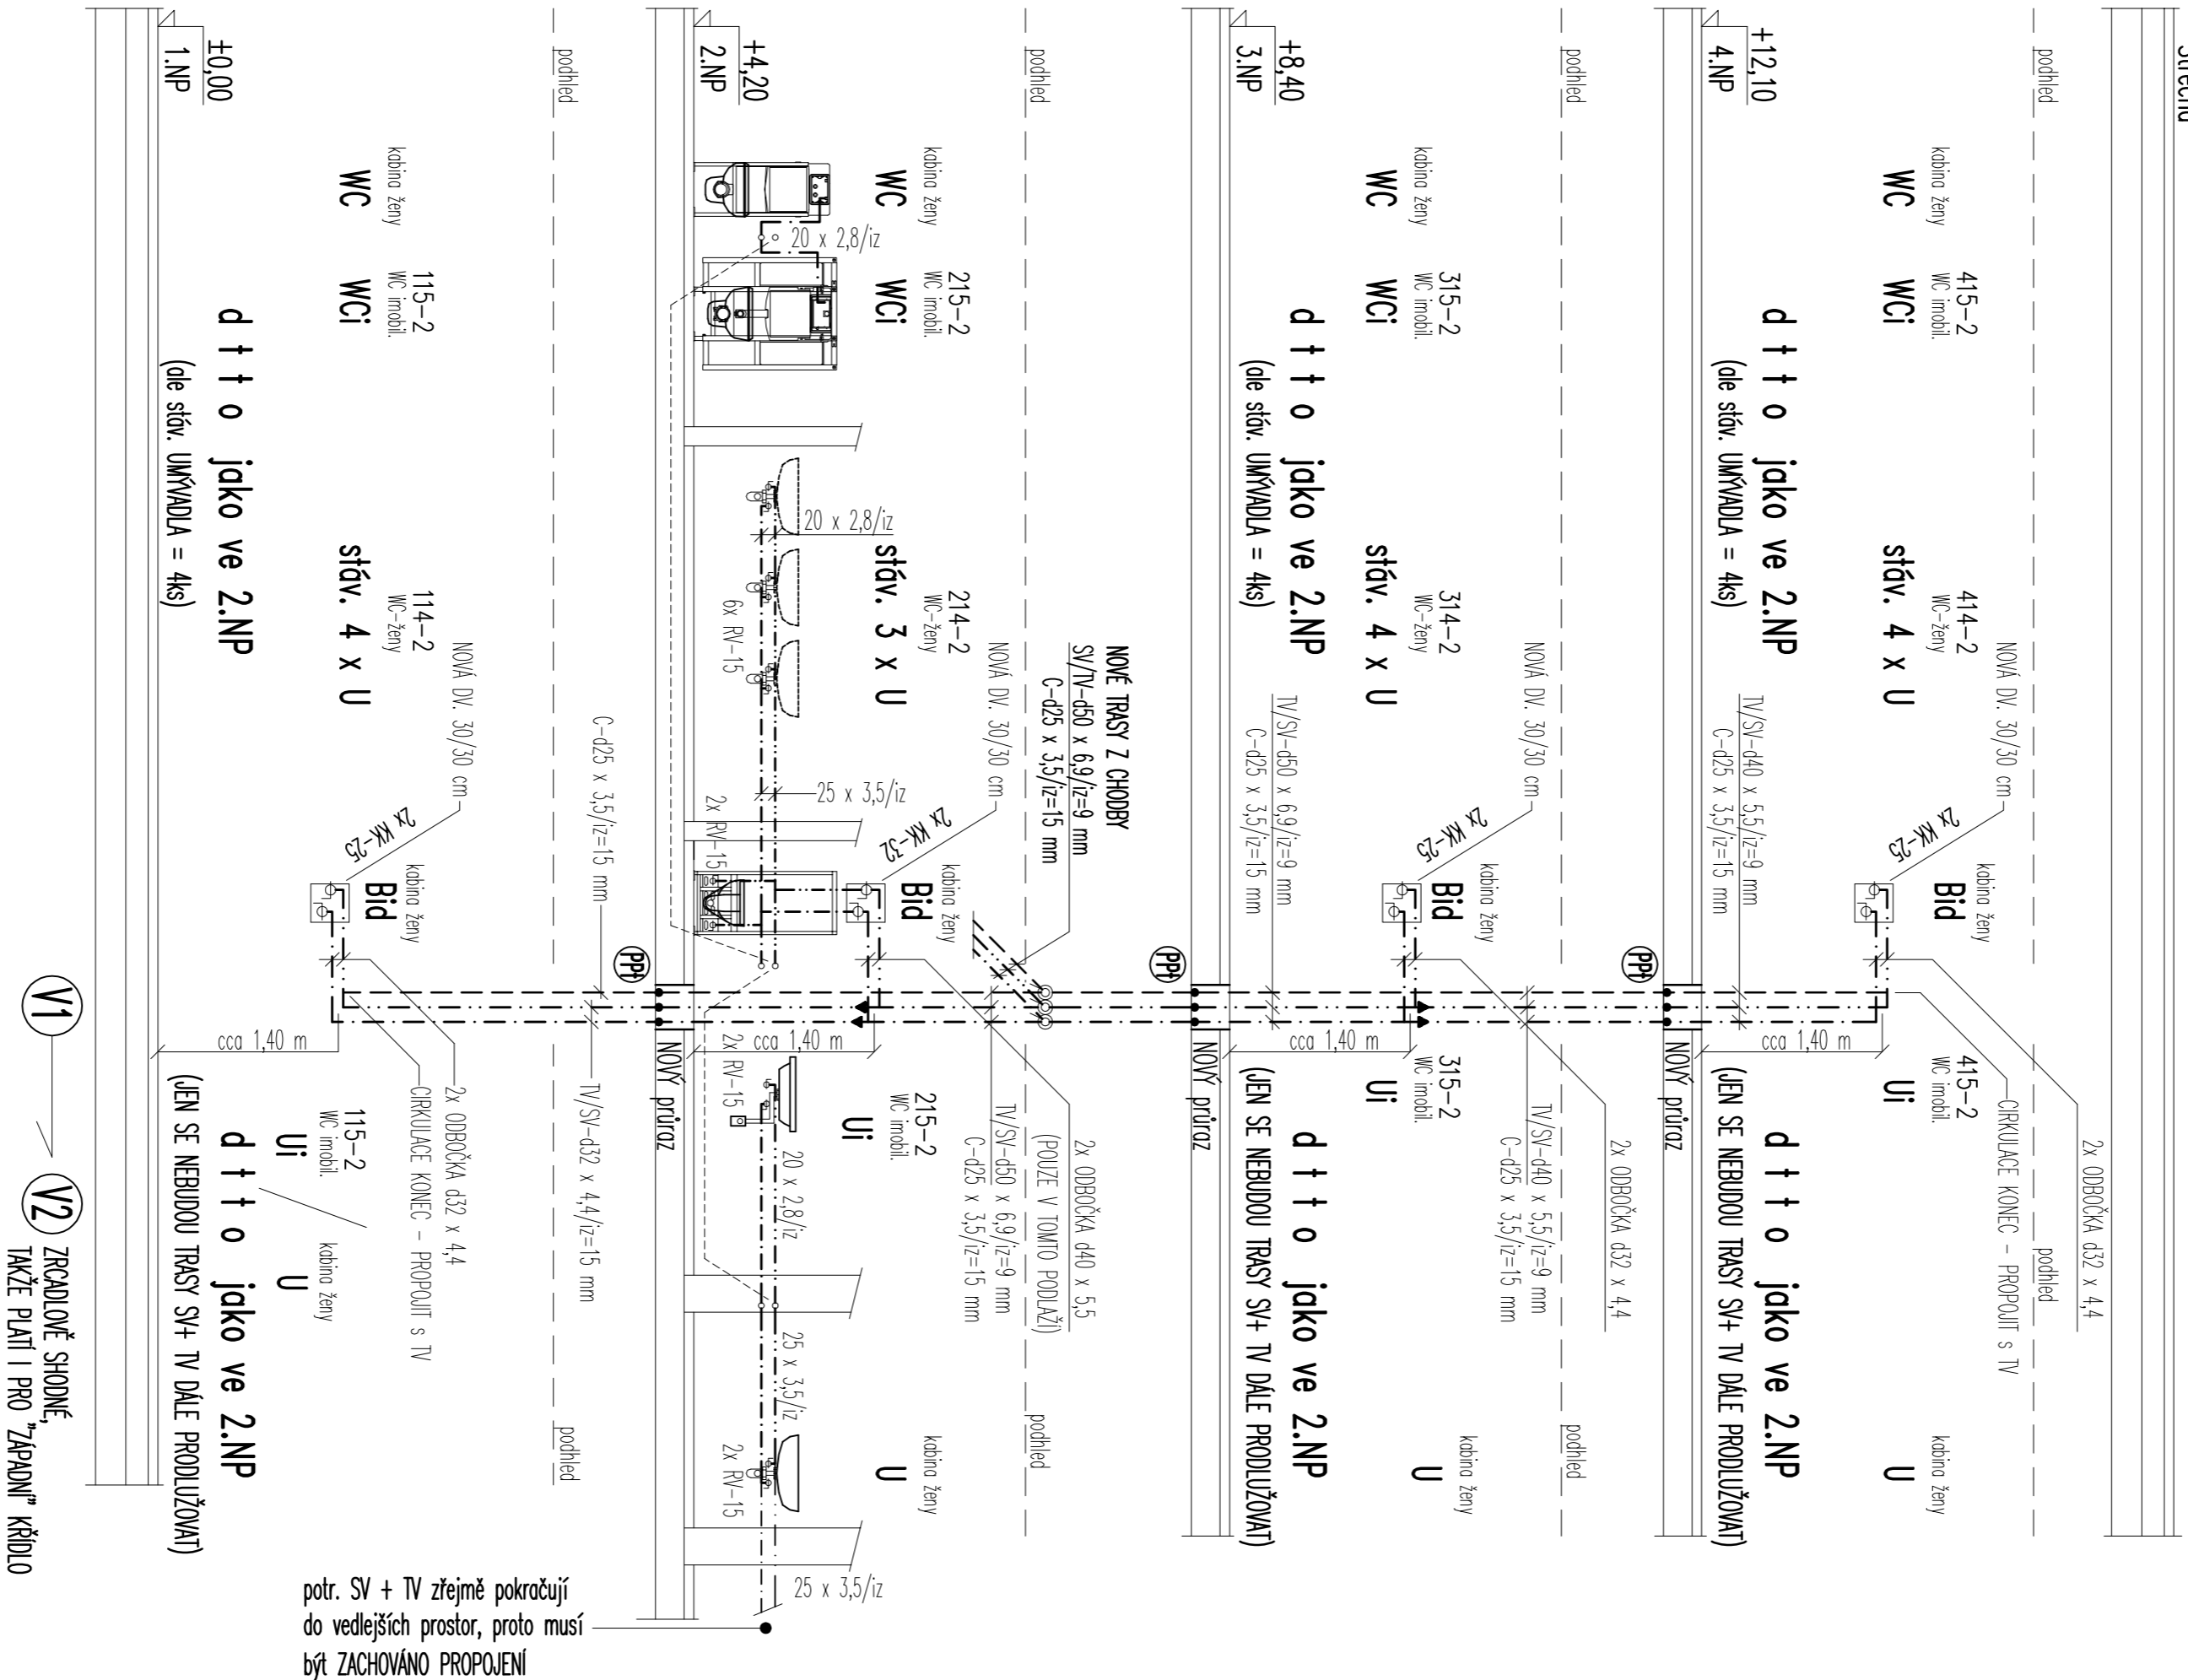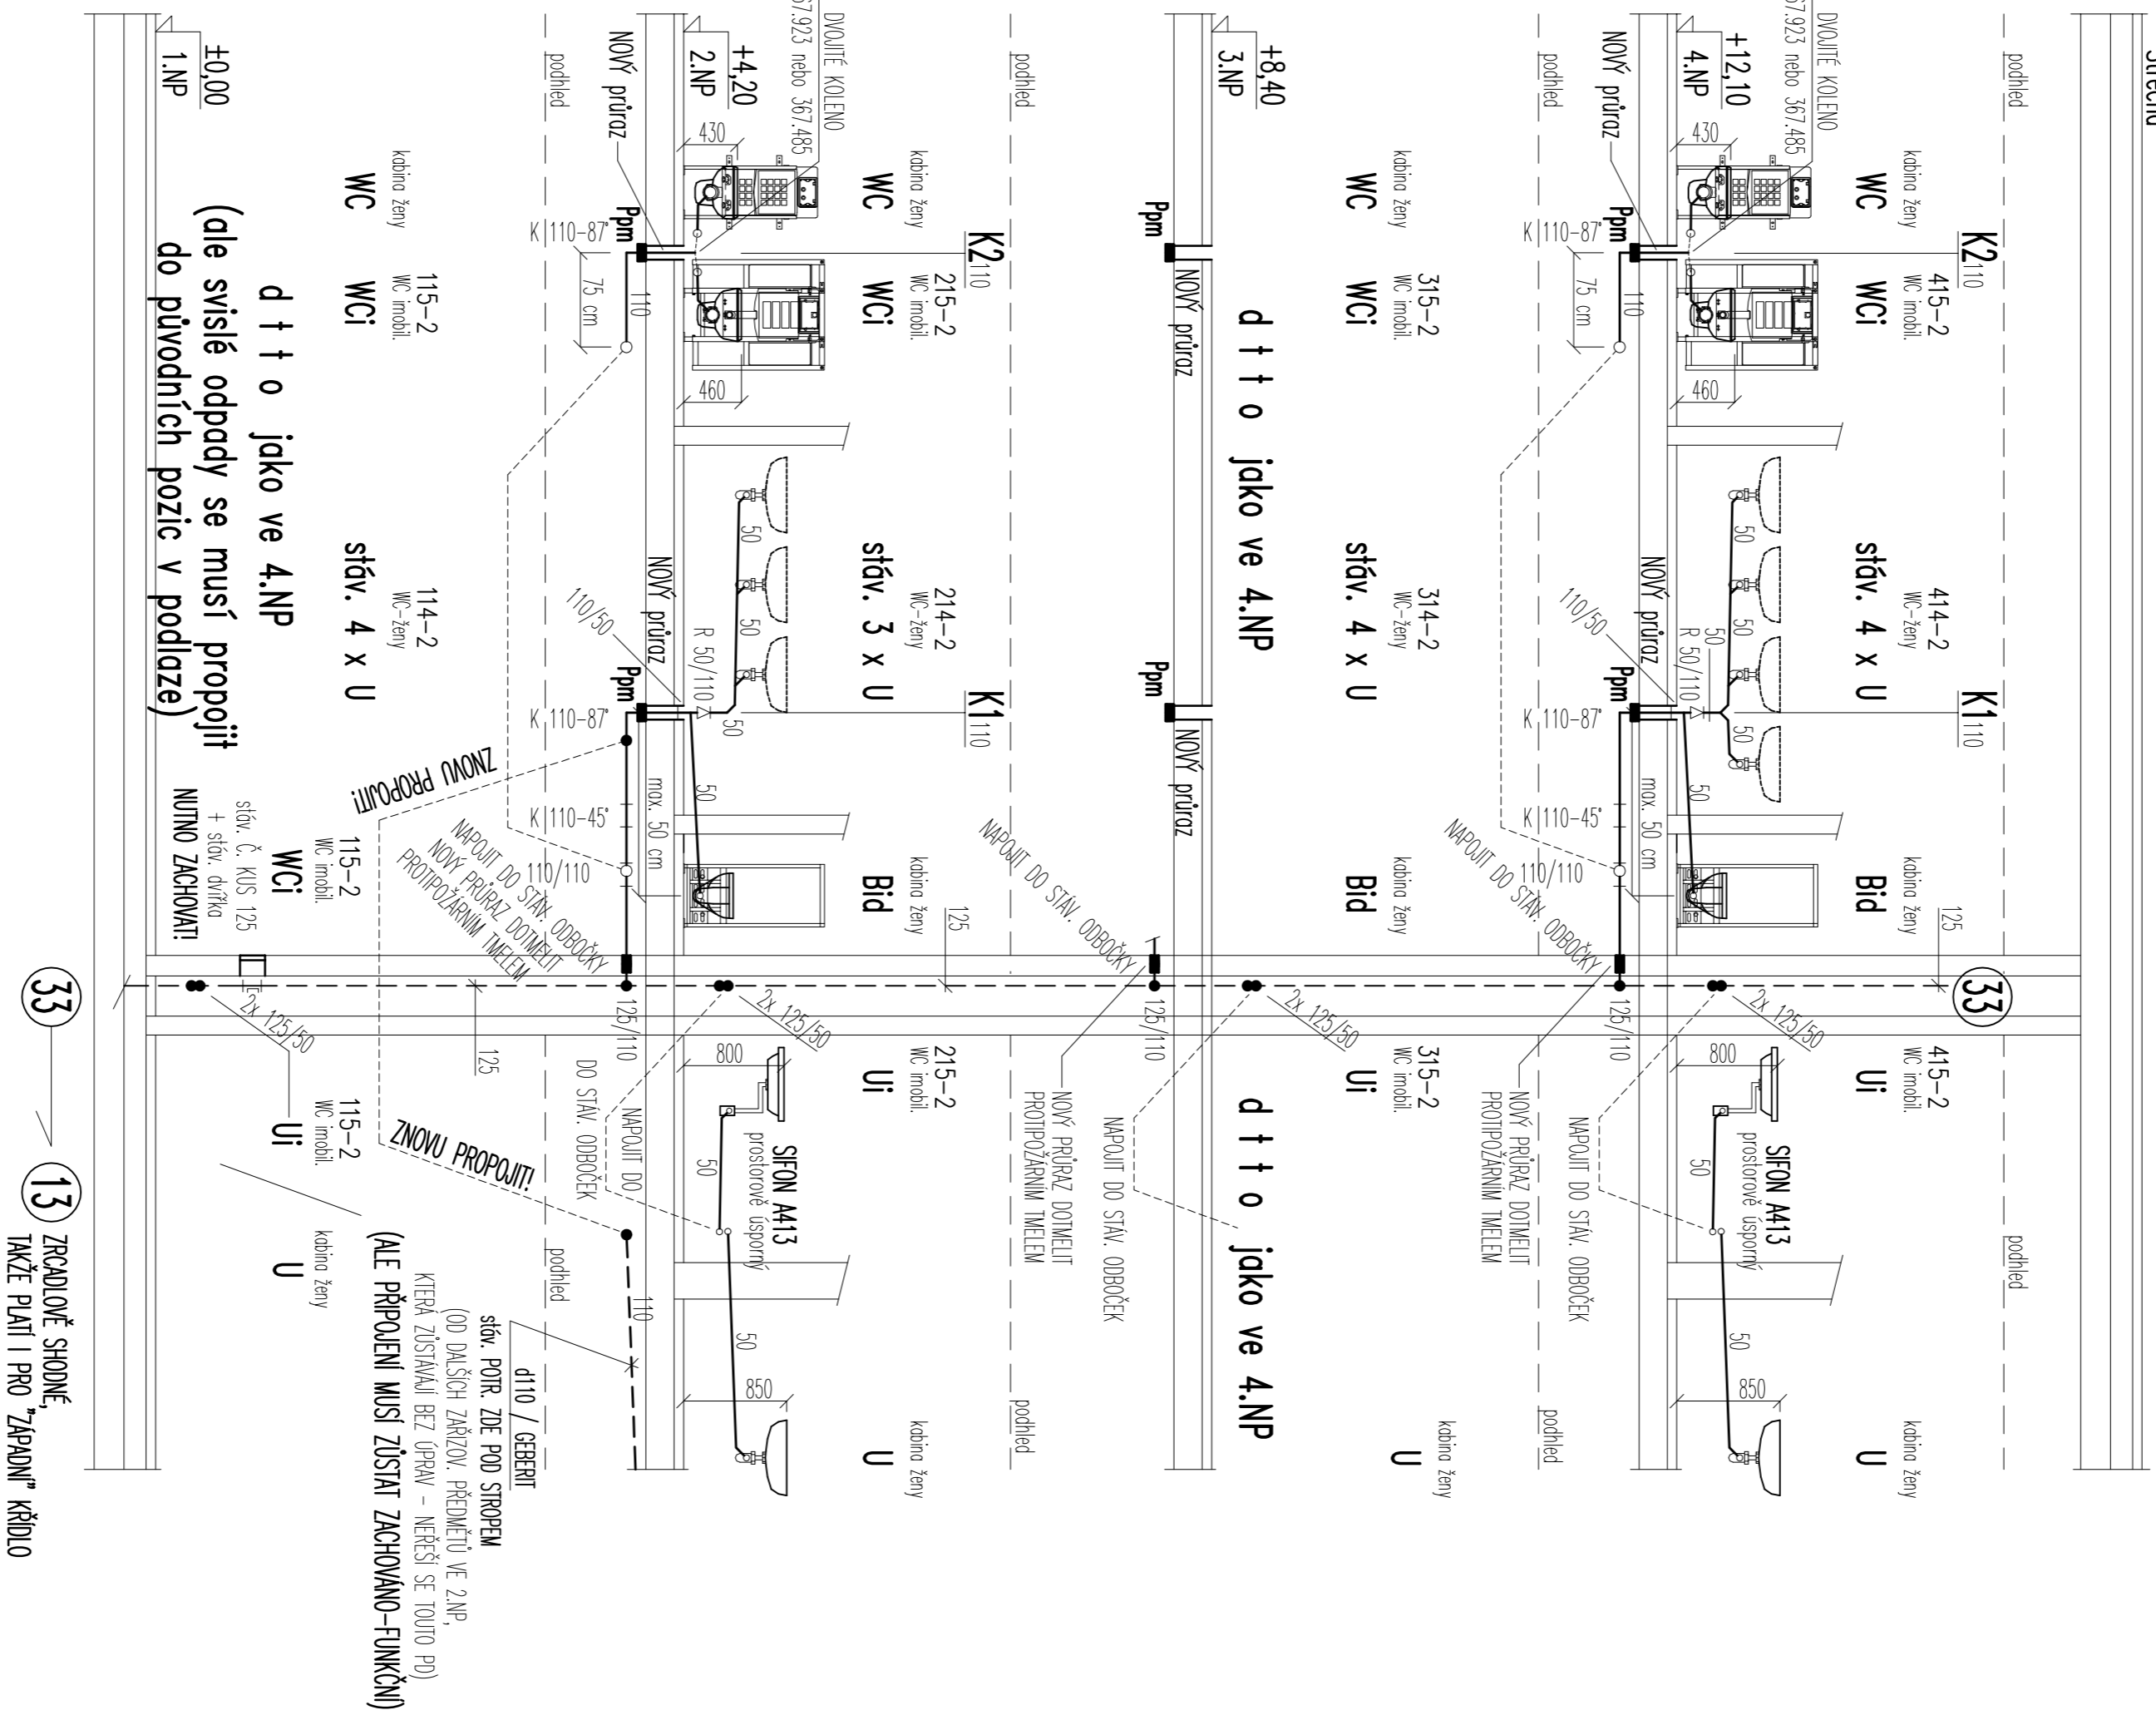

KANALIZACJE

Legenda POŽÁRNÍCH prostupů:

PROSTUPY POTRUBÍ PŘES JEDNOTLIVÁ POUŽÍVÁNÍ BUDOV OPATŘENÝ
TYPYVNÍ PROTIPOŽÁRNÍMA MAŽETLAMI např. "PROMASTOP", HI-SKEM,
eventuálně ošetřeny PROTIPOŽÁRNÍMA TMELEN.

- Ppm** PROSTUP POŽÁRNIMI ÚSEKY OŠIŘEN SYSTÉMOVÝMI MANŽETAMI
"Unicollar" (PROMASTOP), INTUMEX RS 10-110-30 nebo HT-SKBM.

ACIDIC

Legenda/poznámky:

PROVEDENÍ – POKLÁDKA, MONTÁŽ A ULOŽENÍ PLAST. POTRUBÍ
PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY NA DAVÝ TYP MATERIÁLU
DLE MONTÁŽNÍ SMĚRNIC VÝROBCE POTRUBÍ.

DIMENZOVANÉ NA POLYPROPYLEN, POTR. 4. generace – typ: "FIBER Basalt PLUS"

TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÝMI NÁLEKY
(nutno dodat žeh. MPO č. 193/2007 Sb.)

PROSTUPY POTRUBÍ PŘES ODDĚLENÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENY
TYPYMA PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM "PROMASEAL Mastic"

Legenda POŽARNICH prostupiv:

●(PP) PROSTUP POŽÁRNÍMI ÚSEKY OŠŤREN SYSTÉMOVÝM TMELEM "PROMASEAL Mastic" (PROMASTOP)

ZPRACOVATEL: PD.	
Jiří ŠINDELÁŘ Nerudova 887/2a, H. Králové 2 IC: 129 17 061, CČAÚK 0001781	
PROJEKT:	Budova "A" Rekonstrukce WC pro imobilní osoby
INVESTOR:	Datum: 01/2024 Popis:
MÍSTO STAVBY:	Univerzita Hradec Králové Roklanského 62, 500 03 Hradec Králové 3
VÝKRES:	K.Ú. Hr. Králové, Hradeckó 1227/4 (št.č. 1854) ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A VODOVODU C. výkres: ZTI - 9 Měřítko: 1 : 50