



**SILOVÉ ROZVODY NN V BYTĚ**

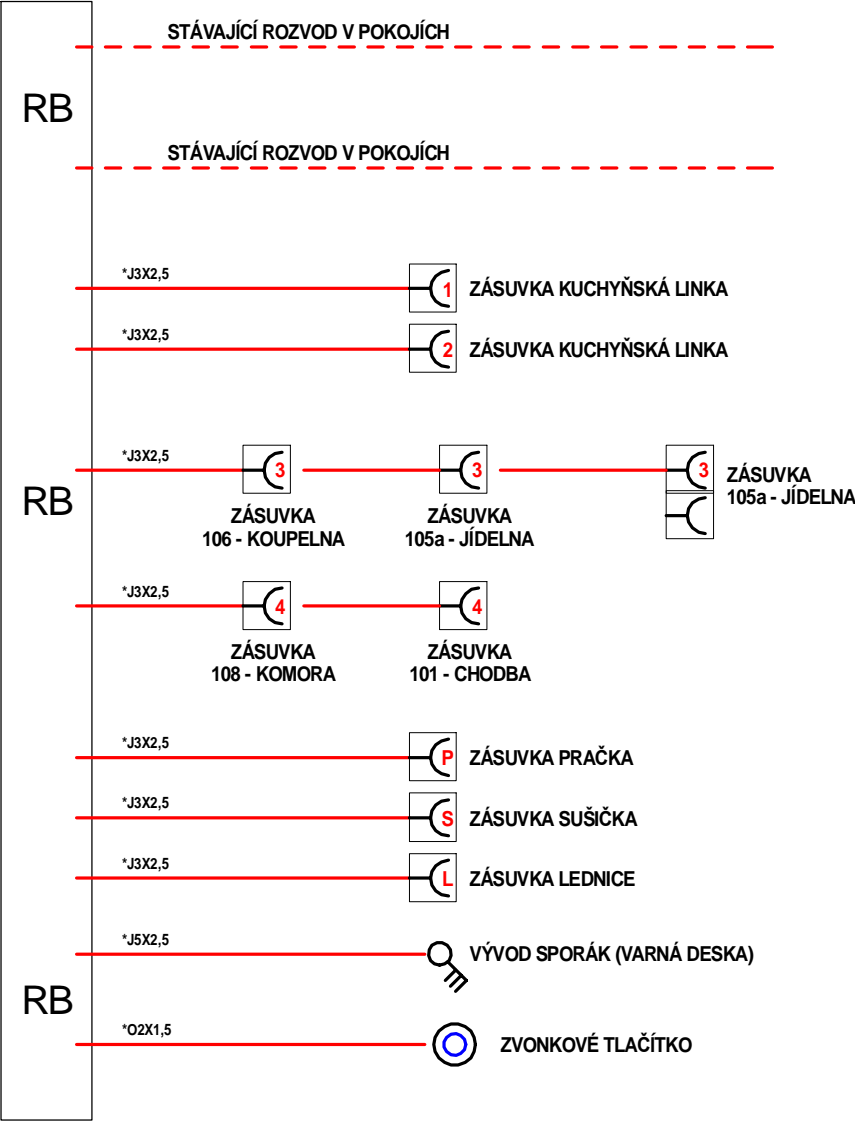

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radko Vondra	 Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@email.cz	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	Universita HK, Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03		
KRAJ, MÍSTO	Královéhradecký, M.Ú. Hradec Králové		
ODDÍL	D.1.2.4. Silnoproudá elektrotechnika		
AKCE:		DATUM	07/2025
UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129-1135		STUPEŇ	DPS
Oprava a rekonstrukce vchodů A-G, IV. etapa		MĚŘÍTKO	1: 50
VCHOD A- BYT1- SILOVÉ ROZVODY NN		1E31	