


# OSV UHK Budova č.3 RD01

19" Rack - 45U/600x600

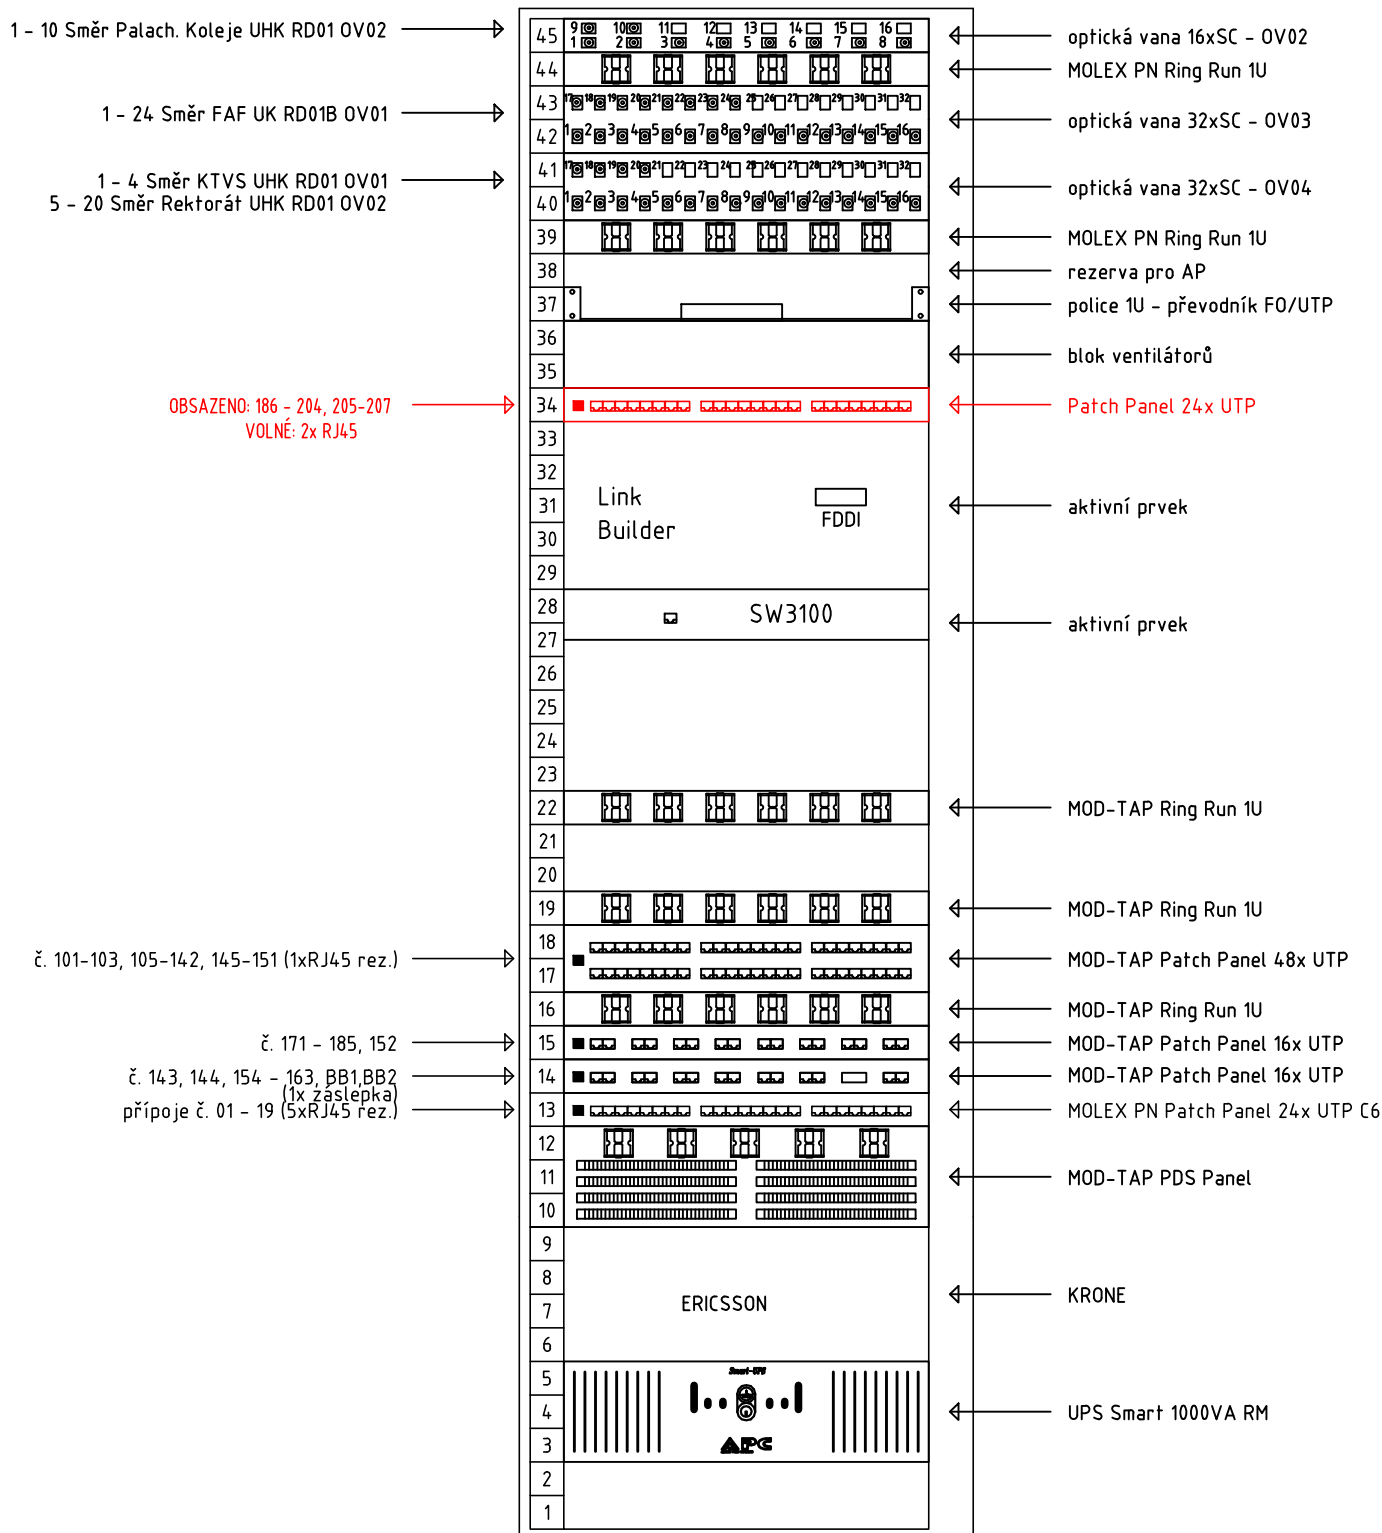

## POZNÁMKA:

BB1, BB2 - propoj do RD05 (GAUDEAMUS)

V pozici 34U demontovat stávající vanu, ponechat ji v datovém rozvaděči, místo bude použito pro nový patchpanel

ČERVENĚ NOVÉ KOMPONENTY