



SVĚTELNÉ ROZVODY NN V BYTĚ

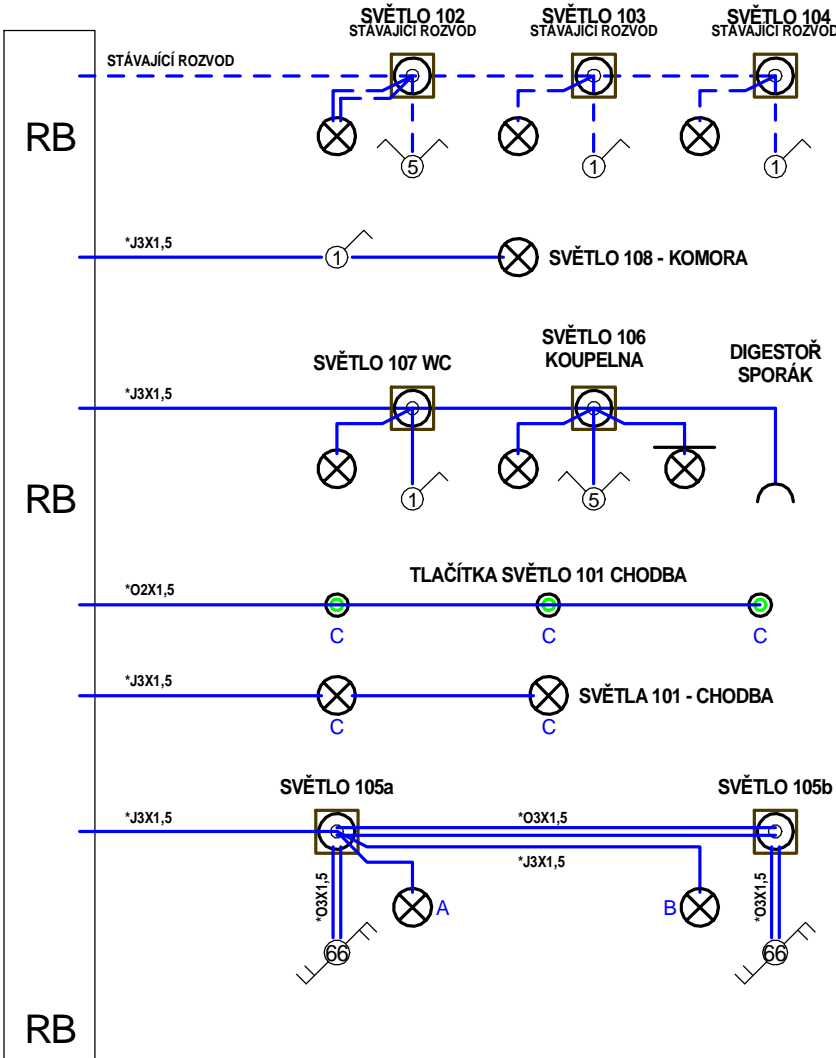

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radko Vondra	<div><p>Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz</p></div>	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	Universita HK, Rokitsanského 62, Hradec Králové, 500 03		
KRAJ, MÍSTO	Královéhradecký, k. ú. Nový Hradec Králové		
ODDÍL	D.1.2.4. Silnoproudá elektrotechnika		
AKCE:		DATUM	07/2025
UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129-1135 Oprava a rekonstrukce vchodů A-G, IV. etapa		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1: 50
VCHOD A- BYT1- SVĚTELNÉ ROZVODY NN		1E30	